

Šilumos šaltinių šildymo sezono temperatūrinis grafikas
Trinapolio 11, Vilniuje izoliuoto tinklo katilinės su karšto vandens ruošimu šilumos punktuose

SUDERINTA


Vilniaus miesto savivaldybės
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas
L. Karos
Kęstutis Karosas
2020-09-17

TVIRTINU

UAB "Vilniaus valda"
direktorius
Arūnas Rautkys
2020.09.09

Temperatūrinis grafikas šildymui pagal 78/58 laipsn. C
Skačiuotina patalpų temperatūra 18 laipsn. C

T oro, C°	Tt, C°	Tg, C°
10	66	55
9	66	54,5
8	66	54
7	66	53,5
6	66	53
5	66	52,5
4	66	52
3	66	52
2	66	52
1	66	52
0	66	52,1
-1	66	52,2
-2	66	52,2
-3	66	52,3
-4	66	52,3
-5	66	52,4
-6	66	52,4
-7	66	52,5
-8	66	52,5
-9	66	52,6
-10	66	52,8
-11	66	53
-12	66	53,2
-13	66	53,4
-14	66	53,6
-15	66	54
-16	66,2	54,5
-17	67,4	54,9
-18	68,6	55,3
-19	69,8	55,7
-20	71	56,1
-21	72,4	56,5
-22	73,8	56,9
-23	75,2	57,3
-24	76,6	57,7
-25	78	58,1

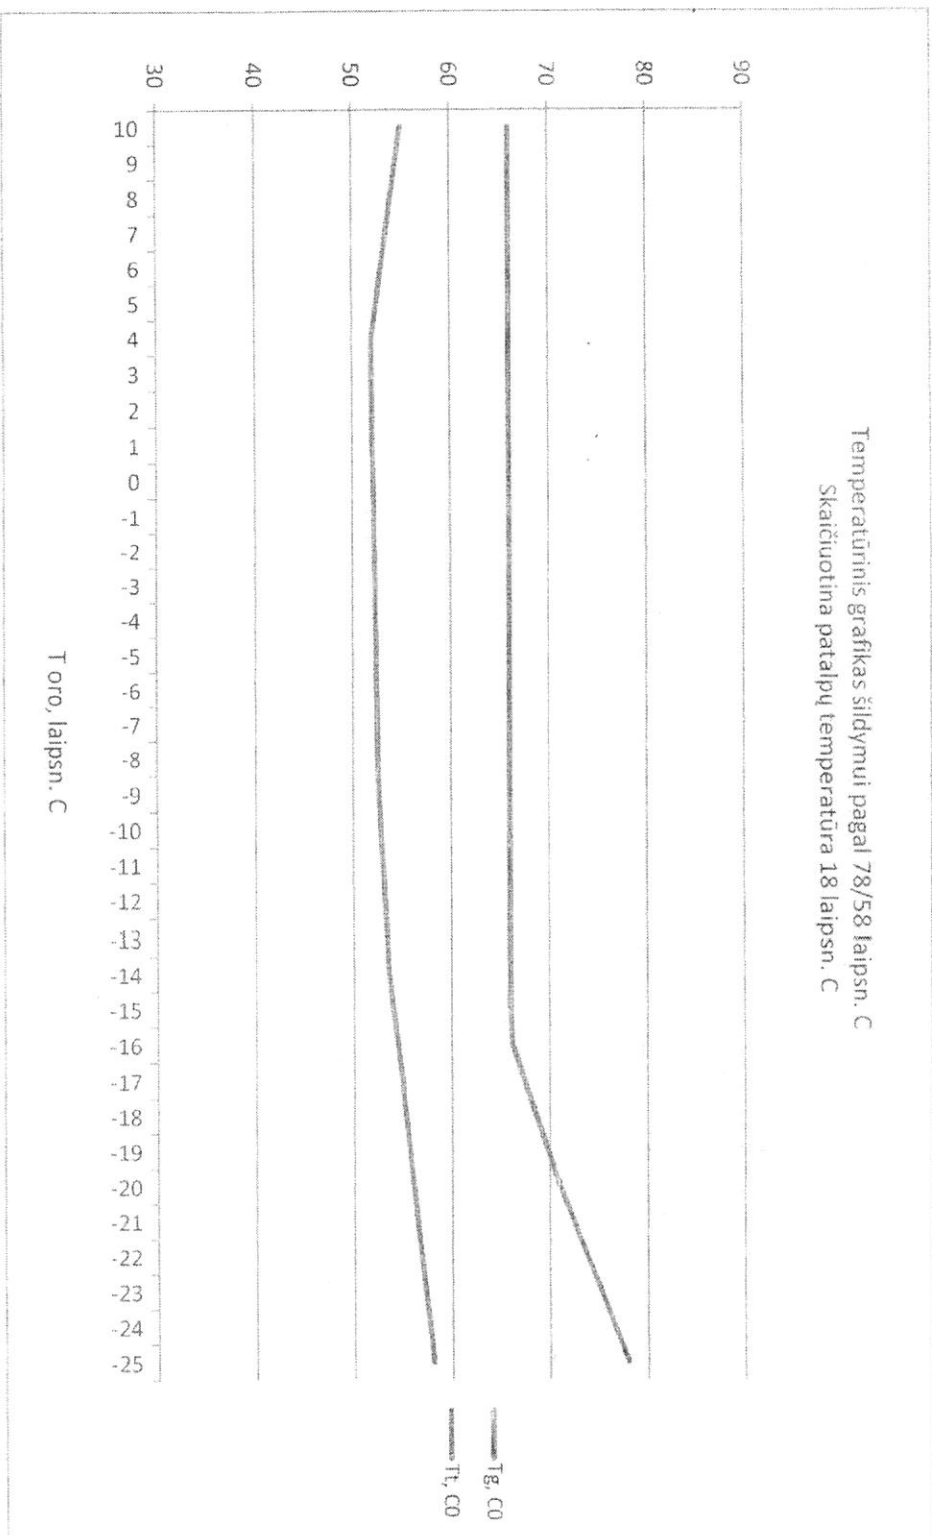

Šilumos šaltinių šildymo sezono temperatūrinis grafikas
Trinapolio 11A, 11B, 11C, 11D Vilniuje izoliuoto tinklo katilinės su karšto vandens ruošimu šilumos punktuose

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas

V. Karosas
2020-09-11


TVIRTINU

UAB "Vilniaus valda"
direktorius
Arūnas Rauktys

2020.09.09

Temperatūrinis grafikas šildymui pagal 78/55 laipsn. C
Skačiuotina patalpų temperatūra 18 laipsn. C

T oro, C°	Tt, C°	Tg, C°
10	66	55
9	66	54,5
8	66	54
7	66	53,5
6	66	53
5	66	52,5
4	66	52
3	66	51,5
2	66	51,5
1	66	51,5
0	66	51,2
-1	66	51,2
-2	66	51,2
-3	66	51,3
-4	66	51,3
-5	66	51,4
-6	66	51,4
-7	66	51,5
-8	66	51,5
-9	66	51,6
-10	66	51,6
-11	66	51,7
-12	66	51,7
-13	66	51,8
-14	66	51,8
-15	66	51,9
-16	66,2	51,9
-17	67,4	52
-18	68,6	52
-19	69,8	52,5
-20	71	53
-21	72,4	53,5
-22	73,8	54
-23	75,2	54,5
-24	76,6	55
-25	78	55,5

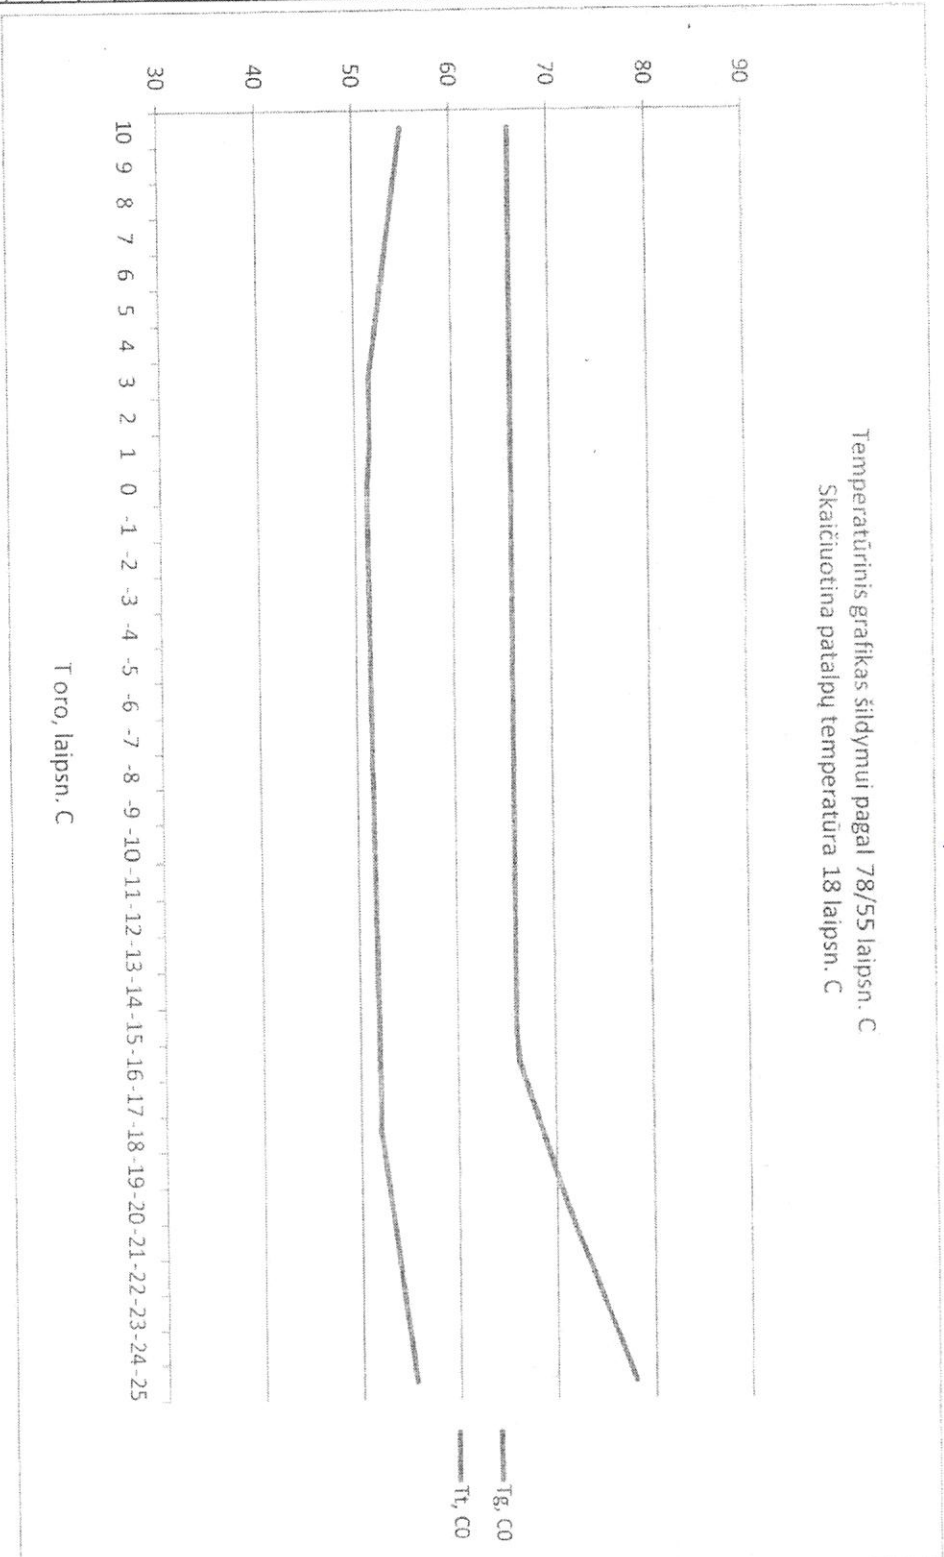

Šilumos šaltinių šildymo sezono temperatūrinis grafikas
Trinapolio 9A,9B,9C,9D,9E, Vilniuje izoliuoto tinklo katilinės su karšto vandens ruošimu šilumos punktuose

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Energetikos skyriaus
Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas

K. Karosas
2020.09.14

TVIRTINU

UAB "Vilniaus valda"
direktorius
Arūnas Rautkys
2020.09.09

Temperatūrinis grafikas šildymui pagal 78/40 laipsn. C
Skačiuotina patalpų temperatūra 18 laipsn. C

T oro, C°	Tt, C°	Tg, C°
10	66	39
9	66	39
8	66	39
7	66	39
6	66	39
5	66	39
4	66	39
3	66	39
2	66	39
1	66	39
0	66	39
-1	66	39,1
-2	66	39,1
-3	66	39,1
-4	66	39,1
-5	66	39,1
-6	66	39,1
-7	66	39,1
-8	66	39,1
-9	66	39,1
-10	66	39,2
-11	66	39,2
-12	66	39,2
-13	66	39,2
-14	66	39,2
-15	66	39,3
-16	66,2	39,3
-17	67,4	39,3
-18	68,6	39,3
-19	69,8	39,3
-20	71	39,4
-21	72,4	39,4
-22	73,8	39,4
-23	75,2	39,8
-24	76,6	39,8
-25	78	39,8

